

送信日：            年        月        日

固化処理工法研究会

事務局 殿

事務局FAX:03-5644-8650

軟弱土の固化処理システム

施工実績図(抜粋)注文書

|            |           |
|------------|-----------|
| 注文者<br>送り先 | ご芳名   ：   |
|            | 所属     ：  |
|            |           |
|            | 〒         |
|            | 住所     ：  |
|            |           |
|            | TEL     ： |
|            | FAX     ： |

|      |  |
|------|--|
| 必要日時 |  |
|------|--|

事務局（ 鈴木 忍 ） :03-5644-8580

# 見 本

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 調整池整備工事(第3号調整池)        |
| 事業主  | 埼玉県越谷市                 |
| 工事場所 | 埼玉県越谷市七左第一土地区画整理事業地内   |
| 工期   | 2004年12月20日～2005年3月31日 |
| 改良土量 | 15,600m <sup>3</sup>   |
| 工法   | ARM                    |


|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| セメントの種類 | 特殊土用固化材                          |
| セメント添加量 | 70kg/m <sup>3</sup>              |
| 現場目標強度  | qc≥400KN/m <sup>2</sup><br>(盛土後) |
| 工事目的    | 調整池掘削、及び盛土                       |




位置図

改良対象土質性状

| 土質分類                       | 砂混じり粘土 | 砂質粘土  |
|----------------------------|--------|-------|
| 自然含水比(%)                   | 81.4   | 53.1  |
| 土粒子の密度(g/cm <sup>3</sup> ) | 2.707  | 2.701 |
| 粒<br>度<br>構<br>成           | レキ分    | 0.0   |
|                            | 砂分     | 45.3  |
|                            | シルト分   | 25.6  |
|                            | 粘土分    | 29.1  |
| 液性限界(%)                    | 100.8  | 43.1  |
| 塑性限界(%)                    | 40.8   | 24.0  |

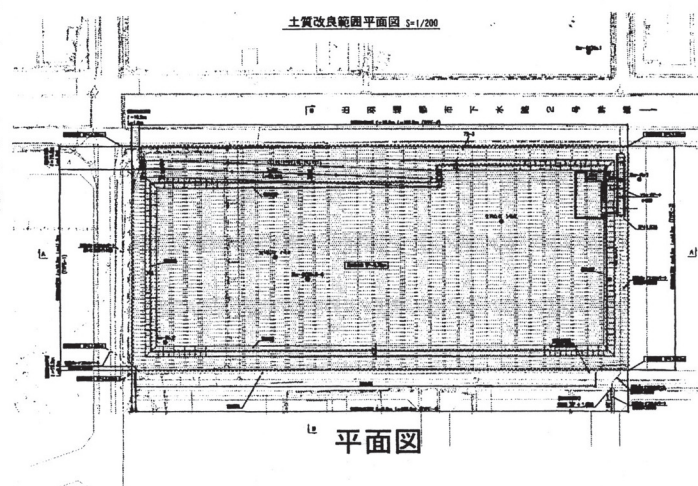

平面図

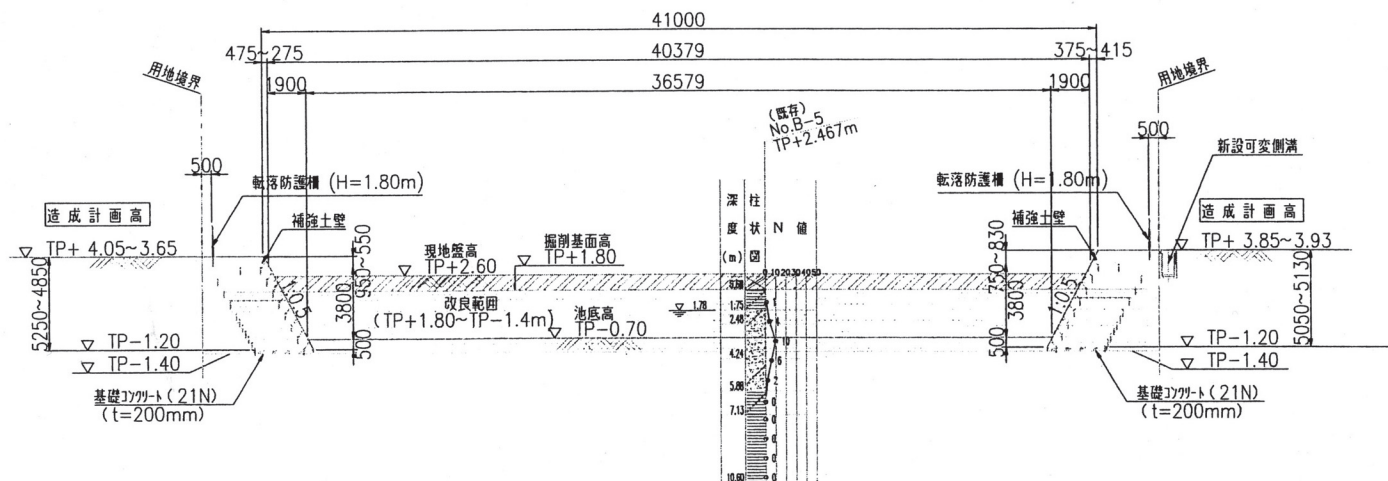

改良断面図